


ঢাকা ওয়াসা


নথি নম্বরঃ ৪৬.১১৩.৬৩৫.০০.০০.২০২৪-২৫.১৯৩

বিষয়ঃ “Maintenance of chlorine battery header line pneumatic actuator valve” কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

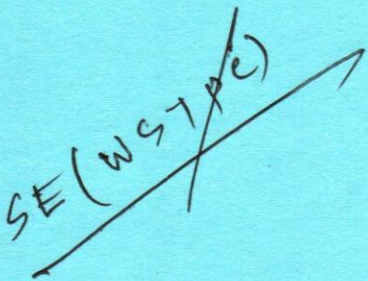
সংযুক্ত ক্রমিক নং ১ থেকে ৪ অনুগ্রহ করে দেখা যেতে পারে। সাপাশো ফেজ-২ হতে প্রতিদিন ২২.৫ কোটি লিটার এর অধিক পরিশোধিত পানি ঢাকা মহানগরীতে সরবরাহ করা হয় এবং শুষ্ক মৌসুমে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর প্রি-ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট মিটিয়ার এর মাধ্যমে প্রতিদিন ৪৫ কোটি লিটার এর অধিক প্রাক পরিশোধিত পানি সাপাশো ফেজ-১ ও ২ এর কনভেনশনাল ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে সরবরাহ করা হয়। পানি শোধন প্রক্রিয়ায় Pre-Chlorination এর মাধ্যমে Micro-organism সমূহ Destroy করে এবং Oxidization সম্পন্ন করে, Post-Chlorination এর মাধ্যমে Disinfection প্রসেস সম্পন্ন করে, এই তরল ক্লোরিন গ্যাস ১০০০ কেজি ক্ষমতা সম্পন্ন ক্লোরিন সিলিন্ডারে ৯০০ কেজি ক্লোরিন গ্যাস ধারণ করে ক্লোরিনেশন সিস্টেমের মাধ্যমে পানিতে প্রয়োগ করা হয়। ক্লোরিন সিলিন্ডার লোডিং আনলোডিং কাজের জন্য ৩ টন কেপাসিটির মনোরেইল রয়েছে। প্রতিনিয়ত Manufacturer Guideline অনুযায়ী ক্লোরিন সিলিন্ডার মনোরেইল সহ নিউমেটিক সিস্টেমের সহ আনুসঙ্গিক অক্সিজেন সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম নিজস্ব লোকবলের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। বর্তমানে ক্লোরিনেশন সিস্টেমের মনোরেইল পাইপ ফিটিংস্ সমূহ ক্লোরিন গ্যাস দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত ও মরিচাযুক্ত হয়ে ব্যবহারের প্রায় অনুপযোগী হয়ে গেছে, যা মেরামত করে পরিচালনা করা হচ্ছে। নিরাপত্তার স্বার্থে পাইপ ফিটিংস্ সমূহ পরিবর্তন করা জরুরী। আলোচ্য রক্ষণাবেক্ষণ কাজের পূর্বানুমোদিত দরের ভিত্তিতে প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ ৪৯,৬০০/- (উনপঞ্চাশ হাজার ছয়শত) টাকা মাত্র। উক্ত কাজের ব্যয়ভার সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগ এর ২০২৪-২৫ অর্থ বৎসরের অনুমোদিত সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নং-২০০ ও প্যাকেজ নং- UUGW-04 অনুযায়ী, অর্থাৎ ২০২৪-২৫ অর্থ বৎসরের বাজেট বরাদ্দের পরিচালনা ব্যয় উপখাত পানি ও পয়ঃ শোধনাগার (ওএন্ডএম) খাত হতে নির্বাহ করা যেতে পারে।


২। এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত বর্ণনার আলোকে ও কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে “Maintenance of chlorine battery header line pneumatic actuator valve” কাজটি বাস্তবায়নের জন্য উপস্থাপিত দাপ্তরিক প্রাক্কলন ৪৯,৬০০/- (উনপঞ্চাশ হাজার ছয়শত) টাকার প্রাক্কলনের আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ এর বিধি ৭৬(১) এর (ট) অনুসারে সরাসরি ক্রয় (ডিপিএম) পদ্ধতিতে পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ঠিকাদার M/S Ety International এর অনুকূলে সম্পাদনের অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।


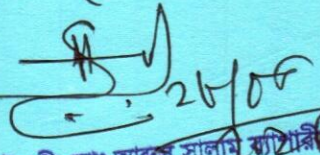

28.05.25
এইচ এম নূর হক অপু
সিএমএমএস কো-অর্ডিনেটর
সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।


28.05.25
মোঃ রাকিব হোসেন প্রধান
সহকারী প্রকৌশলী
সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা


28.05.25
সুজন চন্দ্র বর্মণ
নির্বাহী প্রকৌশলী
সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা


SE (W&T)


26/05/25
মিজা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পাওপশো সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা।


07/06/25
অনুমোদিত

26/05/25
প্রকৌশলী মোঃ আব্দুল সালিম মন্সুর
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।