

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

সংগ্রহ বিভাগ-২, ওয়াসা ভবন (৬ষ্ঠ তলা),
৯৮, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

মালামাল পরিদর্শন ও টেষ্ট রিপোর্ট

চুক্তি নং-	৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০৯১/২০২৫-২৬/সিএ-২৪;	তারিখঃ ১২/০৪/২৬ ইং।
সরবরাহ আদেশ নং-	৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০৯১.২০২৬-৮৪৪	তারিখঃ ১৫/০৪/২৬ ইং।
কাজের নাম	Procurement of Spare parts for SCADA Compatible Gas Chlorination System for SOC Division, Dhaka WASA	
সরবরাহকারীর নাম	মেসার্স সাজেদা এন্ড কো, ১৬, কাওরান বাজার (২য় তলা), আম্বরশাহ শাহী মসজিদ মার্কেট, ঢাকা-১০০০।	
ব্যবহারকারী বিভাগের নাম	এসওসি বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।	
সংগ্রহকারী বিভাগের নাম	সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।	
সরবরাহের স্থান	ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।	
সরবরাহের তারিখ	২৫/০৬/২০২৬ ইং।	যৌথ পরিদর্শনের তারিখঃ ২৮/০৬/২০২৬ ইং।


ক্র. নং	মালামালের বিবরণ	চুক্তি অনুযায়ী মালামালের পরিমাণ	দেয় মালামালের পরিমাণ	অবশিষ্ট মালামালের পরিমাণ	Country of Origin
১।	Vacuum Regulator 100PPD	৫০ টি	৫০ টি	নাই	Hungary
২।	Ejector Check Valve	৫০ টি	৫০ টি	নাই	Hungary
৩।	Booster Pump Motor (Horizontal=20 nos, Vertical=20 nos)	৪০ টি	৪০ টি	নাই	China

যৌথ পরিদর্শন কমিটির বাস্তব (ফিজিক্যাল) পরিদর্শন রিপোর্ট ও স্বাক্ষরঃ

যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক সমুদয় মালামাল পরিদর্শন করা হইল এবং তা বাহ্যিকভাবে সঠিক পাওয়া গেল। বাহ্যিকভাবে সঠিক পাওয়ায় টেষ্টের জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হইল। এসওসি বিভাগ হইতে প্রাপ্ত টেষ্ট রিপোর্টের ভিত্তিতে সমুদয় মালামাল চূড়ান্তভাবে গ্রহণ/ বাতিলের সুপারিশ করা হইবে।


 মোঃ মাজহারুল ইসলাম
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা
 ও সদস্য-সচিব, যৌথ পরিদর্শন কমিটি।


 মনিরুজ্জামান
 সহকারী প্রকৌশলী
 সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা
 ও সদস্য, যৌথ পরিদর্শন কমিটি।


 মোঃ আঃ লতিফ
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
 আর.পি.ই. এন্ড এম সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা
 ও আহ্বায়ক যৌথ পরিদর্শন কমিটি।

এসওসি বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা হতে প্রাপ্ত টেষ্ট রিপোর্টের উপর যৌথ পরিদর্শন কমিটির মতামত ও স্বাক্ষরঃ

এসওসি বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা এর স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪৪১.০০.০০.৩৮৭, তারিখঃ ৩০/০৬/২০২৬ ইং মোতাবেক প্রাপ্ত টেষ্ট রিপোর্টটি সন্তোষজনক। টেষ্ট রিপোর্ট সন্তোষজনক পাওয়ায় সরবরাহকৃত সমুদয় মালামাল যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে গ্রহণের সুপারিশ করা হ'ল।


 মোঃ মাজহারুল ইসলাম
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা
 ও সদস্য-সচিব, যৌথ পরিদর্শন কমিটি।


 মনিরুজ্জামান
 সহকারী প্রকৌশলী
 সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা
 ও সদস্য, যৌথ পরিদর্শন কমিটি।


 মোঃ আঃ লতিফ
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
 আর.পি.ই. এন্ড এম সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা
 ও আহ্বায়ক যৌথ পরিদর্শন কমিটি।

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

ওয়াসা



নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

সিস্টেম অপারেশন এন্ড কন্ট্রোল বিভাগ

পল্লীশালিফ্যান্ট রোড (রমনা থানার পশ্চিম পার্শ্বে), ঢাকা-১০০০

ফোনঃ ৮৯৩৫৮১৯২ (অভিযোগ কেন্দ্র), e-mail: eesocdiv@gmail.com.

স্মারক নং- ৪৬.১১৩.৪৪১.০০.০০.৩৮৭

তারিখঃ ৩০/০৬/২০২৬ইং

নির্বাহী প্রকৌশলী

সংগ্রহ বিভাগ-২

ঢাকা ওয়াসা।

বিষয়ঃ “Procurement of Spare Parts for SCADA Compatible Gas Chlorination System for SOC Division, Dhaka WASA” সংগ্রহ কাজের মালামালের কার্যকারিতা পরীক্ষা করতঃ রিপোর্ট প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ (ক) চুক্তি নং- ৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০৯১/২০২৫-২৬/সিএ-২৪; তারিখঃ ১২-০৪-২০২৬ইং।

(খ) স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০৯১.২০২৬-১১৪১; তারিখঃ ২৮/০৬/২০২৬ইং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রদ্বয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সূত্রে বর্ণিত চুক্তির আওতায় সরবরাহকারী মেসার্স সাজেদা এন্ড কোং কর্তৃক “Procurement of Spare Parts for SCADA Compatible Gas Chlorination System for SOC Division, Dhaka WASA” সংগ্রহ কাজের মালামাল এস ও সি বিভাগের অধীনে মডুস জোন-৬ এর আওতায় Vacuum Regulator, Ejector Check Valve, Horizontal Booster Pump motor set এবং Vertical Booster Pump motor set কাকরাইল ও ডিকারুননিসা পানির পাম্পে বিদ্যমান ক্লোরিনেশন সিস্টেমে মেসার্স সাজেদা এন্ড কোং এর তত্ত্বাবধানে স্থাপনের পর এস ও সি বিভাগের প্রতিনিধিসহ গত ৩০-০৬-২০২৬ইং তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে বর্ণিত Vacuum Regulator, Ejector Check Valve, Horizontal Booster Pump motor set এবং Vertical Booster Pump motor set এর কার্যকারিতা সন্তোষজনক পাওয়া গিয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য রিপোর্ট এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তিঃ কার্যকারিতার প্রতিবেদন ১ (এক) টি।

AE
30.06.26

অনুলিপিঃ

১। প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা ওয়াসা।

২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এস এম ডব্লিউ সি সার্কেল/আর.পি.ই.এন্ড.এম সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা।

৩। অফিস কপি।

30.06.26

সাদ্দাম হোসেন

নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)

এস ও সি বিভাগ

ঢাকা ওয়াসা।

30.6.26

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

সিস্টেম অপারেশন এন্ড কন্ট্রোল বিভাগ

পুরাতন এ্যালিফ্যান্ট রোড (রমনা থানার পশ্চিম পার্শ্বে), ঢাকা-১০০০

ফোন : ৪৯৩৫৮১৯২ (অভিযোগ কেন্দ্র), e-mail: eesocdiv@gmail.com.

কার্যকারিতার প্রতিবেদন

কাজের নামঃ "Procurement of Spare Parts for SCADA Compatible Gas Chlorination System for SOC Division, Dhaka WASA".

চুক্তি নং ও তারিখঃ- ৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০৯১/২০২৫-২৬/সিএ-২৪; তারিখঃ ১২-০৪-২০২৬ইং।

মালামাল সরবরাহের তারিখঃ ২৮-০৬-২০২৬ইং।

মালামাল স্থাপনের তারিখঃ ২৮-০৬-২০২৬ইং।

ক্র নং	পানির পাম্পের নাম	মডেল জেন	ভ্যাকুয়াম রেগুলেটর ও ইজেক্টর চেক ভাল নম্বর	বুস্টার পাম্প মটর নম্বর	পরিদর্শনের তারিখ	বর্তমান অবস্থা		মন্তব্য
						সচল	অচল	
১	কাকরাইল	০৬	2026Z3A0087	BD06260539	৩০-০৬-২০২৬ইং	সচল		Horizontal Pump Motor
২	ভিকারুননিসা	০৬	-----	BD06260509	৩০-০৬-২০২৬ইং	সচল		Vertical Pump Motor

মতামতঃ-বর্ণিত পানির পাম্প স্থাপিত Vacuum Regulator, Ejector Check Valve, Horizontal Booster Pump motor set, Vertical Booster Pump Motor set ঢাকা ওয়াসার বিদ্যমান ক্লোরিনেশন সিস্টেমের সাথে যথাযথভাবে কার্যকর রয়েছে।

Handwritten signature
30.6.26

মোঃ আবু হোসাইন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এস ও সি বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা

Handwritten signature
30/6/26

মোঃ আইয়ুব খান
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
এস ও সি বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

Handwritten signature
30-06-26

সাক্কার হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
এস ও সি বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

INSPECTION CERTIFICATE No. 079/26/EI

In pursuance of an order for inspection given to us and on instructions received, the goods described hereunder were presented to us for inspection.

Applicant/Importer: M/S SHAJEDA & CO.
ADDRESS: 16, KAWRAN BAZAR,
AMBAR SHAH SHAHI MOSJID MARKET (2ND FLOOR)
DHAKA-1215, BANGLADESH
ATTN: MD. ARIFUL ISLAM END USER: DHAKA WASA

Beneficiary/Exporter: FORRÁS- VÍZTECHNOLÓGIA KFT.
2626 NAGYMAROS, ŐZ U.14

Description of Goods &/or Services:

Delivery of goods as per Invoice No. EXP-19 dd. 20.04.2026

Quantity Item Details: **Palette Nr.1 x 50 set, each set including 2 boxes and 14m vacuum pipe**
50set The vacuum pipes are supplied uncutted in 100metre long coil
WATER PURIFIER (Industrial type)
chlorine gas dosing system consist of:

Vacuum regulator - Brand : ADVANCE 200 Model : FORRÁS, Article Nr: P-128
Vacuum Regulator WITH flow meter and WITH polymer rate valve 1kg/h (50PPD) with safety
yoke for cylinder mounting, PTFE Membrane inbuilt Reed contact switch with 7,5 m 3/8" blowoff
tube

Ejector - Brand: ADVANCE 200 Model : FORRÁS, Article Nr: P-124
Ejector 1kg/h (50PPD,) High pressure design Incl. Ejector-check valve
shall be a complete unit with built-in non-return valve . Ejector-check
valve shall be capable to withstand high backpressure up to 140 psi.
Ejector inlet size for hose connection and vacuum tubing shall be ¾
inch and 3/8 inch respectively.
Diffuser/Nozzle side

PLYWOOD COVERED WOODEN PALLETTE NR 1.Dimensions: 120x80x160cm Weight:290kgs

Place of Intervention: FORRÁS- VÍZTECHNOLÓGIA KFT.
2600 Vác, Szent László u 23/6, HUNGARY

Date of Intervention: 17 JUNE 2026

Scope of Intervention: Identification of goods, quantity check, visual inspection of goods
condition, inspection of marking and packing, checking of documents

FINDINGS

Overall Inspection Conclusion:	Conform
---------------------------------------	----------------

Inspection Summary:

1. Quantity:	Conform
2. Visual inspection of goods condition	Conform
3. Identification, Marking / label:	Conform
4. Checking of documentation:	Conform
5. Packing and Marking	Conform

1. Quantity:

Style / Item/ Article	Order No.	Order Qty.	Inspection Qty. (Presented Qty. for inspection)		Number of Cartons	
			Packed	Not	Packed	Not
Vacuum regulator - Brand : ADVANCE 200 Model : FORRÁS, Article Nr: P-128	NHTC15042026R ID:1235797 DHAKA WASA	50	50	0	50	0
Ejector - Brand : ADVANCE 200 Model : FORRÁS, Article Nr: P-124		50	50	0	50	0
Flow tube		1x50M, 7x100M (750m total)	8	0	N/A	N/A
Total:		50 set	50 set	0	100	0

Remark: After identification and visual inspection of goods we checked the quantity, packing and marking. The quantities in the Invoice were found and counted by SGS inspector. The quantities are indicated above in this report.

2. Visual inspection of goods condition:

The products were visually checked and found to be in good condition, with no visible defects.

3. Identification, Marking / label:

The goods were identified based on the Invoice and Packing List provided by the exporter and were found to be in conformity with the relevant documents. The marking and labeling of the goods were also checked and found to be appropriate, complete, and consistent with the documentation, allowing clear identification of the products.

4. Verification of Documentation

The available documentation was reviewed at the time of inspection. For each product, a manufacturer's test certificate and a manufacturer's/supplier's warranty certificate were found to be provided within the individual packaging.

Remark: The instruction manual is not included in hard copy; it is made available online in accordance with the agreement between the seller and the buyer.

5. Packing and marking:

The packing and marking were checked and found to be adequate, intact, and in compliance with the relevant requirements. The packaging ensured proper protection of the goods during handling and transportation, and the markings were clear, legible, and consistent with the shipping documents.

5.1 Individual packing conformity: **Conform**

5.2 Inner packing conformity: **Conform**

5.3 Export packing conformity: **N/A**

	Master carton size (cm)	Comments
Vacuum regulator - Brand : ADVANCE 200 Model : FORRÁS, Article Nr: P-128	24,5 x 20,5 x 21	-
Ejector - Brand : ADVANCE 200 Model : FORRÁS, Article Nr: P-124	25 x 15,5 x 14	-

5.4 Samples selected:

Style / Item/ Article	S/N
Vacuum regulator - Brand : ADVANCE 200 Model : FORRÁS, Article Nr: P-128	20262310053
	20262310054
	20262310051
	20262310050
	20262310049
	20262310057
	20262310058
	20262310067
	20262310085
	20262310080
Ejector - Brand : ADVANCE 200 Model : FORRÁS, Article Nr: P-124	20265310136
	20265310137
	20265310138
	20265310139
	20265310121
	20265310104
	20265310103
	20265310126
	20265310105
	20265310120

Inspection photos:




17.06.20267 06 2026SGS7 06 2026

17.06.2026


17 05 2025







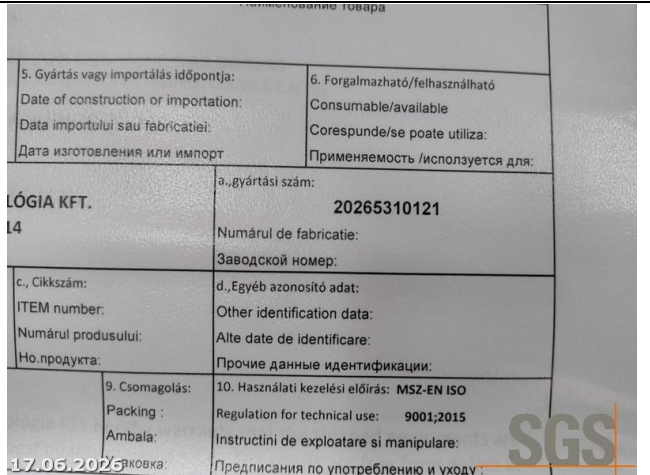



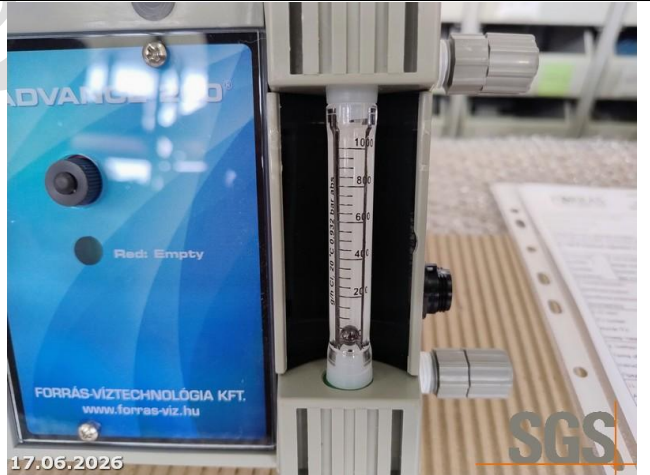

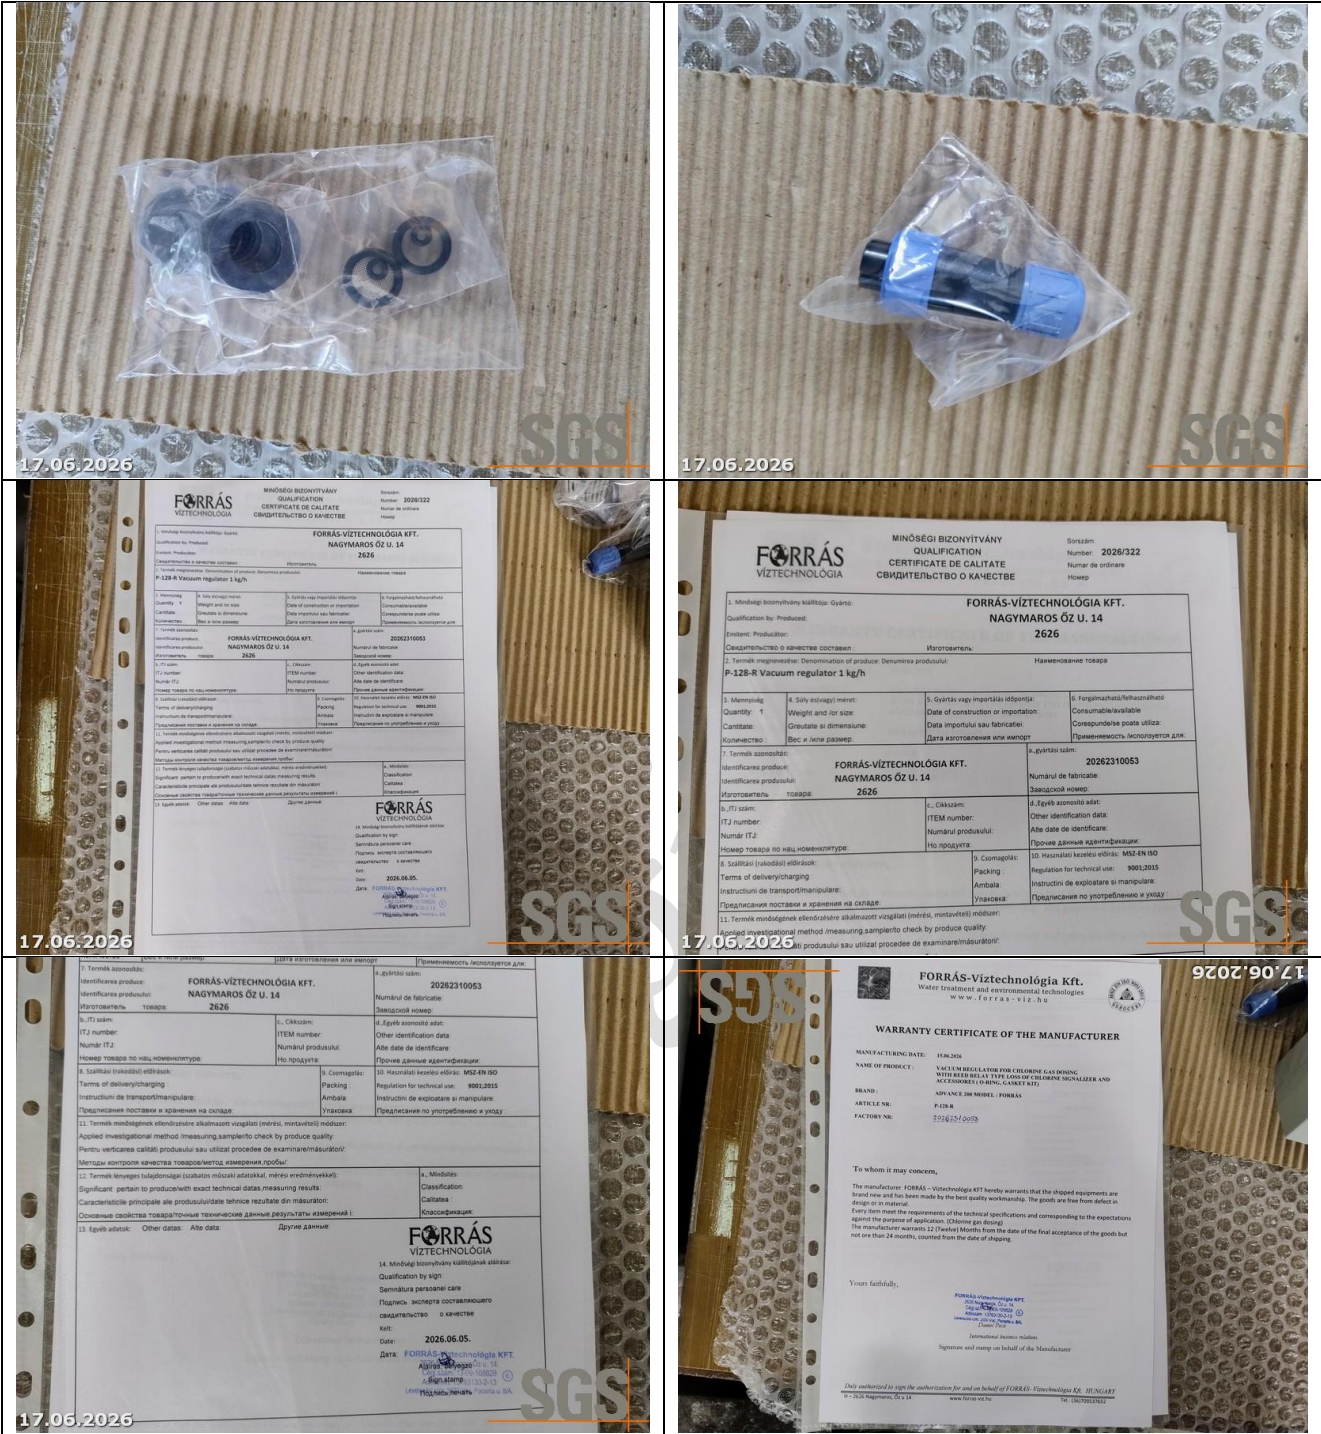

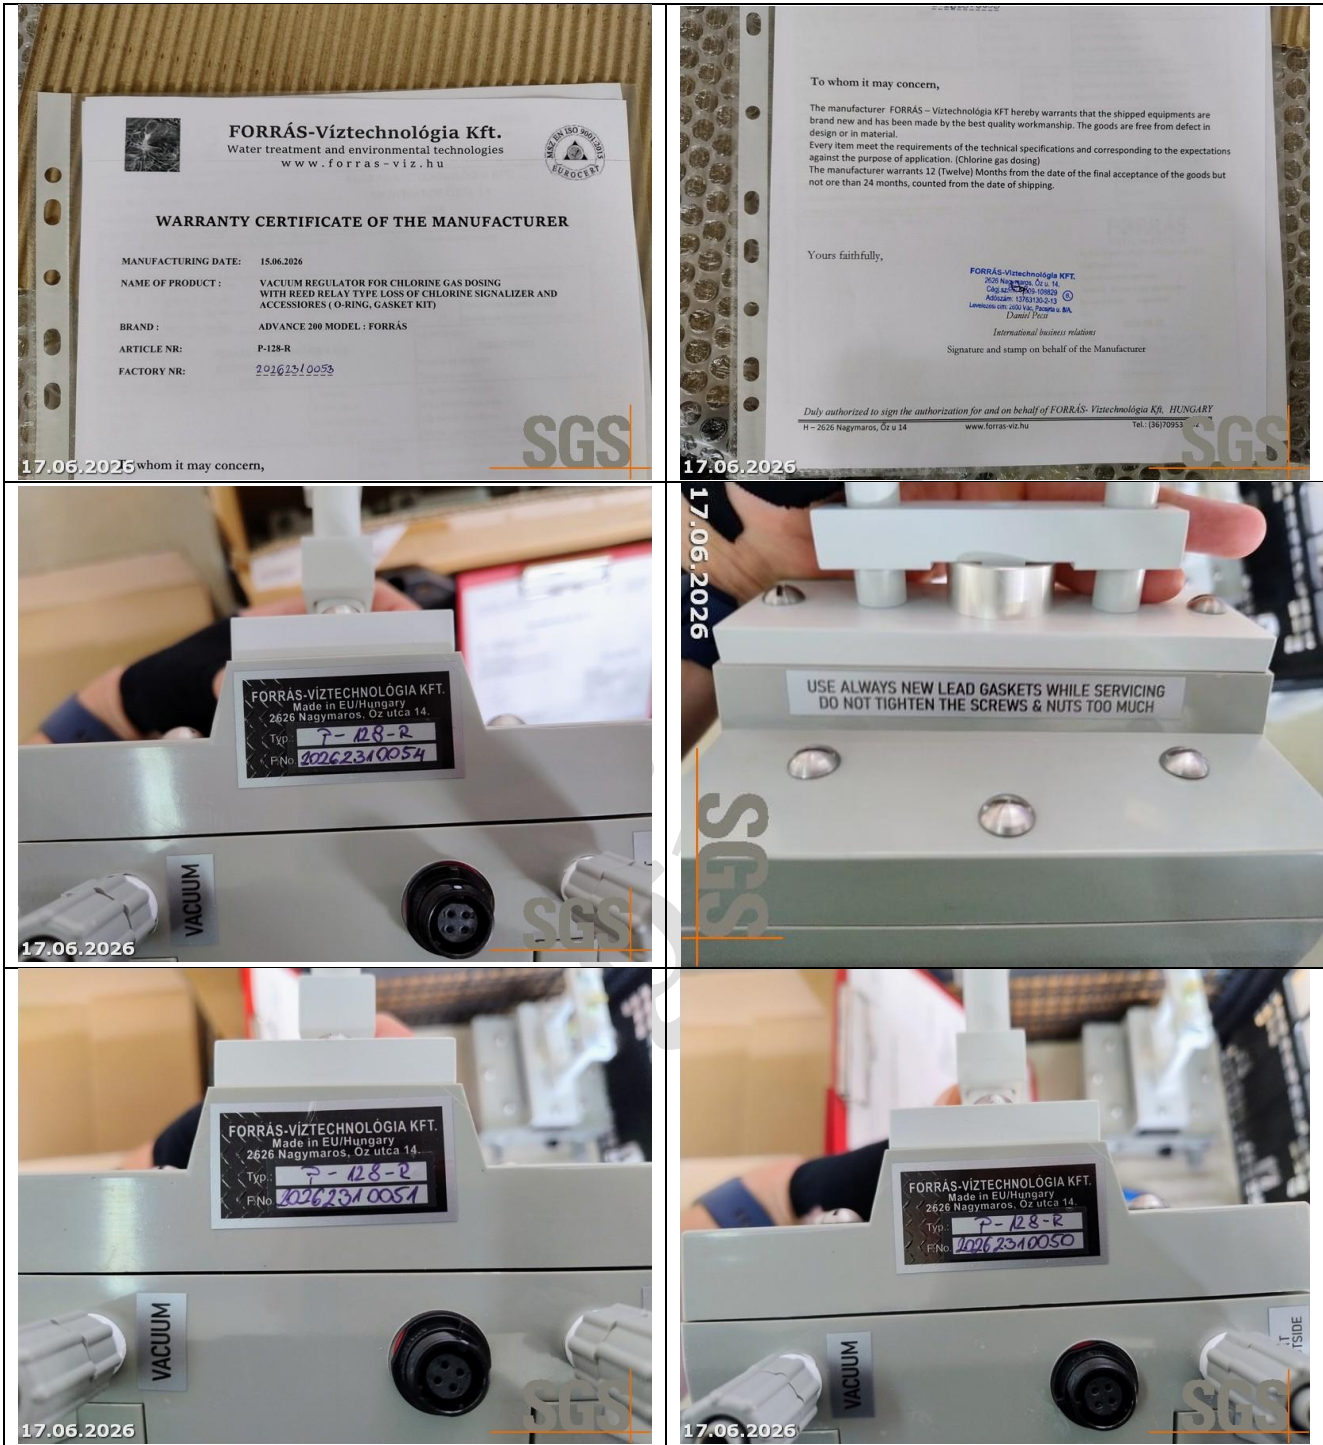



Изготовитель: Produsului:		Наименование товара	
5. Gyártás vagy importálás időpontja: Date of construction or importation: Data importului sau fabricatiei: Data изготовления или импорт		6. Forgalmazható/felhasználható Consumable/available Corespunde/se poate utiliza: Применяемость /используется для:	
GIA KFT.		a. gyártási szám: 20262310057	
Numărul de fabricatie: Заводской номер:			
Cikkszám: EM number: umărul produsului:		d. Egyéb azonosító adat: Other identification data: Alte date de identificare: Прочие данные идентификации:	
9. Csomagolás: Packing: Ambalaj:		10. Használati kezelési előírás: MSZ-EN ISO Regulation for technical use: 9001:2015 Instrucțiuni de exploatare și manipulare: Положения по употреблению и уходу:	

17.06.2026







Result: Satisfactory

Remark: The photos are only representative.

CONCLUSION

HEREBY WE (SGS HUNGARIA LTD.) CONFIRM THAT THE GOODS DELIVERED TO THE APPLICANT CORRESPOND IN QUANTITY AND QUALITY TO THE DESCRIPTION- CLAUSE

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

This Inspection Certificate was established in one original No. **079/26/EI**

Date and Place of Issue: 18 JUNE 2026, Budapest, Hungary

END REPORT

