


ঢাকা ওয়াসা

- ১। এফ.এম বিভাগ-১ এর ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের অনুমোদিত সংশোধিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনার কপি।
- ২। পূর্ব অনুমোদিত দরের কপি।
- ৩। আলোচ্য কাজের সার্ভে রিপোর্ট।
- ৪। প্রাক্কলন।

বিষয়ঃ Repair, Periodical preventive maintenance & cleaning the sub-station including replacement of DOFC/LA, circuit breaker & other ancillary repairing works for various MODS Zone under FM Division-1 on framework basis (Lot-3) কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

০১। অনুচ্ছেদ-১ হতে ৪ দেখা যেতে পারে, ঢাকা ওয়াসার মডুস সার্কেল -১ এর আওতাধীন এফ এম বিভাগ-১ এর অধীনে ৬৩০টিরও অধিক সাবমারসিবল পাম্প এবং ৪৮০টি সাব-স্টেশন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ এফ.এম.বিভাগ-১ এর মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়। ঢাকা ওয়াসার সাব-স্টেশনের আওতায় ১৫০ কেভিএ, ২০০ কেভিএ ট্রান্সফরমার ১১ কেভিএ হাই ভোল্টেজ HT লাইন DOFC, LA ৪০০ ভোল্টেজ LT লাইন প্রভৃতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। মডুস জোন গুলো হতে বিভিন্ন সময় টেলিফোনে অভিযোগের প্রেক্ষিতে উল্লেখিত পাম্পসমূহ পরিদর্শন করে বৈদ্যুতিক সাব স্টেশনের ড্রপ-আউট ফিউজ, লাইটনিং এরেষ্টর, এইচটি ক্যাবল কোন জ্বলা, কাট-আউট ভাঙ্গা, এমসিসিবি জ্বলা/ডাইরেক্ট করা পাওয়া গিয়াছে। চলমান বর্ষা মৌসুমে বেশ কিছু পাম্প স্টেশনের ট্রান্সফরমারের অভ্যন্তরে আগাছা ও গাছ জন্মেছে। ট্রান্সফরমারের অভ্যন্তরে আগাছা থাকলে এইচটি ফল্ট ঘটে ড্রপ আউট ফিউজ, লাইটনিং এরেষ্টর ও এইচটি ক্যাবল কোন জ্বলে যাওয়ার আশংকা থাকে। সে কারণে ডেসকোর মাধ্যমে ইলেকট্রিক লাইন শাট-ডাউন নিয়ে আগাছা/গাছ ক্লিনিং করার প্রয়োজন রয়েছে। যে সকল সাব-স্টেশনের ট্রান্সফরমারের বেষ্টনী ভাঙ্গা তা মেরামত করতে হবে। উল্লেখ্য যে ট্রান্সফরমারের বেষ্টনী ভাঙ্গা থাকলে বিড়ালসহ অন্যান্য প্রাণী ট্রান্সফরমারের সংস্পর্শে এসে এইচটি ফল্ট ঘটে। আলোচ্য পাম্প-স্টেশনগুলোর মধ্যে বেশকিছু সাব-স্টেশন অনেক পুরাতন ও বেশ কয়েকটি পাম্পের এইচটি পোলের ড্রপ আউট ফিউজ ডাইরেক্ট/ন্যাকেড করা। যার ফলে ঝড়/বজ্রপাতের সময় সার্জ ভোল্টেজের কারণে ট্রান্সফরমার, এইচটি-এলটি ক্যাবল জ্বলে যেতে পারে। সাব-স্টেশনের ড্রপ আউট ফিউজ ও লাইটনিং এরেষ্টর যথাযথ আর্থিং-ওয়ারিংসহ স্থাপন করার জন্য ডেসকো হতে সুপারিশ করা হয়। এলটি সাইডের সেফটি ডিভাইস হিসাবে এলটি কাঠের বোর্ড, কাট আউট/ফিউজ ডিসকানেক্টর/সার্কিট ব্রেকার প্রভৃতি স্থাপন/প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন রয়েছে। কিছু পাম্প স্টেশনের এলটি কাঠের বোর্ড জ্বলা, কাট আউট, সার্কিট ব্রেকার ডাইরেক্ট করা আছে যেগুলো জরুরী ভিত্তিতে পরিবর্তন করা প্রয়োজন। নিরবিচ্ছিন্ন পাম্প-মোটর চালু রাখার লক্ষ্যে বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশনের প্রিভেন্টিভ মেইনটেন্যান্স কাজ করা আবশ্যিক। উল্লেখ্য যে, বিএসটিআই এবং বৈদ্যুতিক ১১ কেভিএ Distribution Line এ কাজ করার জন্য Bangladesh Electrical Licencing Board কর্তৃক যে সকল নির্দেশনা রয়েছে, বিষয় বর্ণিত কাজগুলো করার ক্ষেত্রে ABC Licence ধারী ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পাদন করা হবে। সে কারণে উপরোক্ত বর্ণনা ও পরিদর্শন রিপোর্টের আলোকে অত্র বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন পানির পাম্পের ইলেকট্রিক সাব-স্টেশন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করার জন্য রেট সিডিউল ও পূর্বানুমোদিত দরের ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন তৈরী করা হয়েছে, যাতে টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে মোট = ১৮,৪৭,৩৩৫/৩১৫ (আঠার লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার তিনশত পয়ত্রিশ দশমিক তিন এক পাচ) টাকা মাত্র। আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার এফ.এম.বিভাগ-১ এর ২০২৪-২৫ ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত সংশোধিত ক্রয়-পরিকল্পনায় পানির পাম্প রক্ষণাবেক্ষণ খাত SL-44,PW-40 অন্তর্ভুক্ত আছে।

০২। আলোচ্য ক্রয় কার্যক্রমটি পিপিআর-২০০৮ এর ৬৩ বিধির উপ-বিধি ১ মোতাবেক Limited Tender Method (LTM) এ e-gp প্রক্রিয়ায় সম্পাদন করা হবে। আলোচ্য ক্রয় কার্যক্রমে Procuring Entity হিসেবে Executive Engineer, F.M Division-1, Dhaka WASA কে রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য ক্রয় কাজের দরপত্র আহবান, চুক্তি বাস্তবায়ন কাজসমূহ Executive Engineer, F.M Division-1, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদিত হবে এবং STD Form e-PW2(b) অনুসরণে আলোচ্য কাজের টেন্ডার ডকুমেন্ট তৈরী করা হবে।



৩০/০৮/২০২৫
৩০/০৮/২০২৫


৩০/০৮/২০২৫
৩০/০৮/২০২৫


৩০/০৮/২০২৫
৩০/০৮/২০২৫

৩০/০৮/২০২৫
৩০/০৮/২০২৫

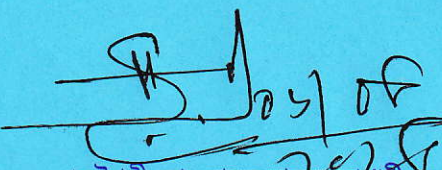
৩০। এমতাবস্থায়, জোনের পাম্প স্টেশনে সঠিকমানের ভোল্টেজ প্রাপ্তি ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ পাওয়ার সুবিধার্থে Repair, Periodical preventive maintenance & cleaning the sub-station including replacement of DOFC/LA, circuit breaker & other ancillary repairing works for various MODS Zone under FM Division-1 on framework basis (Lot-3) কাজটি করণের লক্ষ্যে উপস্থাপিত মোট = ১৮,৪৭,৩৩৫/৩১৫ (আঠার লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার তিনশত পঁয়ত্রিশ দশমিক তিন এক পাচ) টাকা মাত্র প্রাক্কলনটি আর্থিক, কারিগরী ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ পি.পি.আর-২০০৮ এর ৬৩ বিধির উপ-বিধি ১ মোতাবেক LTM (e-GP) এ পদ্ধতিতে আহবানের সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।

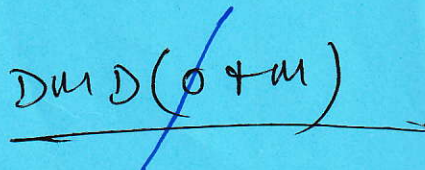

৩০/০৮/২০২৫
(মোঃ আরাফাত ইসলাম খান)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এফ.এম. বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা।


৩০-৪-২৫
মোঃ ফারুক
সহকারী প্রকৌশলী
এফ.এম.বিভাগ-১ ঢাকা ওয়াসা।


৩০/০৮/২০২৫
মোঃ নওশাদ আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ.এম.বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা।

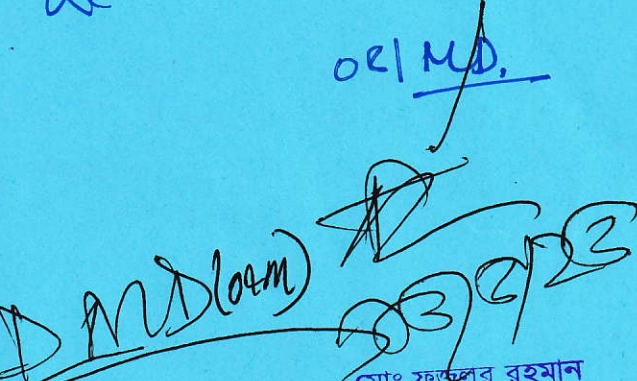

৩০/০৮/২০২৫
মোঃ আরিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই.এম.এম. সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।


প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালিম ব্যাপারী
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা


৩০/০৮/২০২৫

৪/ অনু-৩ ২০ ২০২৫ অনুমোদন
২০২৫ ২০২৫ ২০২৫
২০২৫ ২০২৫ ২০২৫

(প্রকৌঃ এ.কে.এম. সহিদ উদ্দিন)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)
ঢাকা ওয়াসা।


৩০/০৮/২০২৫
মোঃ ফজলুর রহমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা।